


RZUT PARTERU

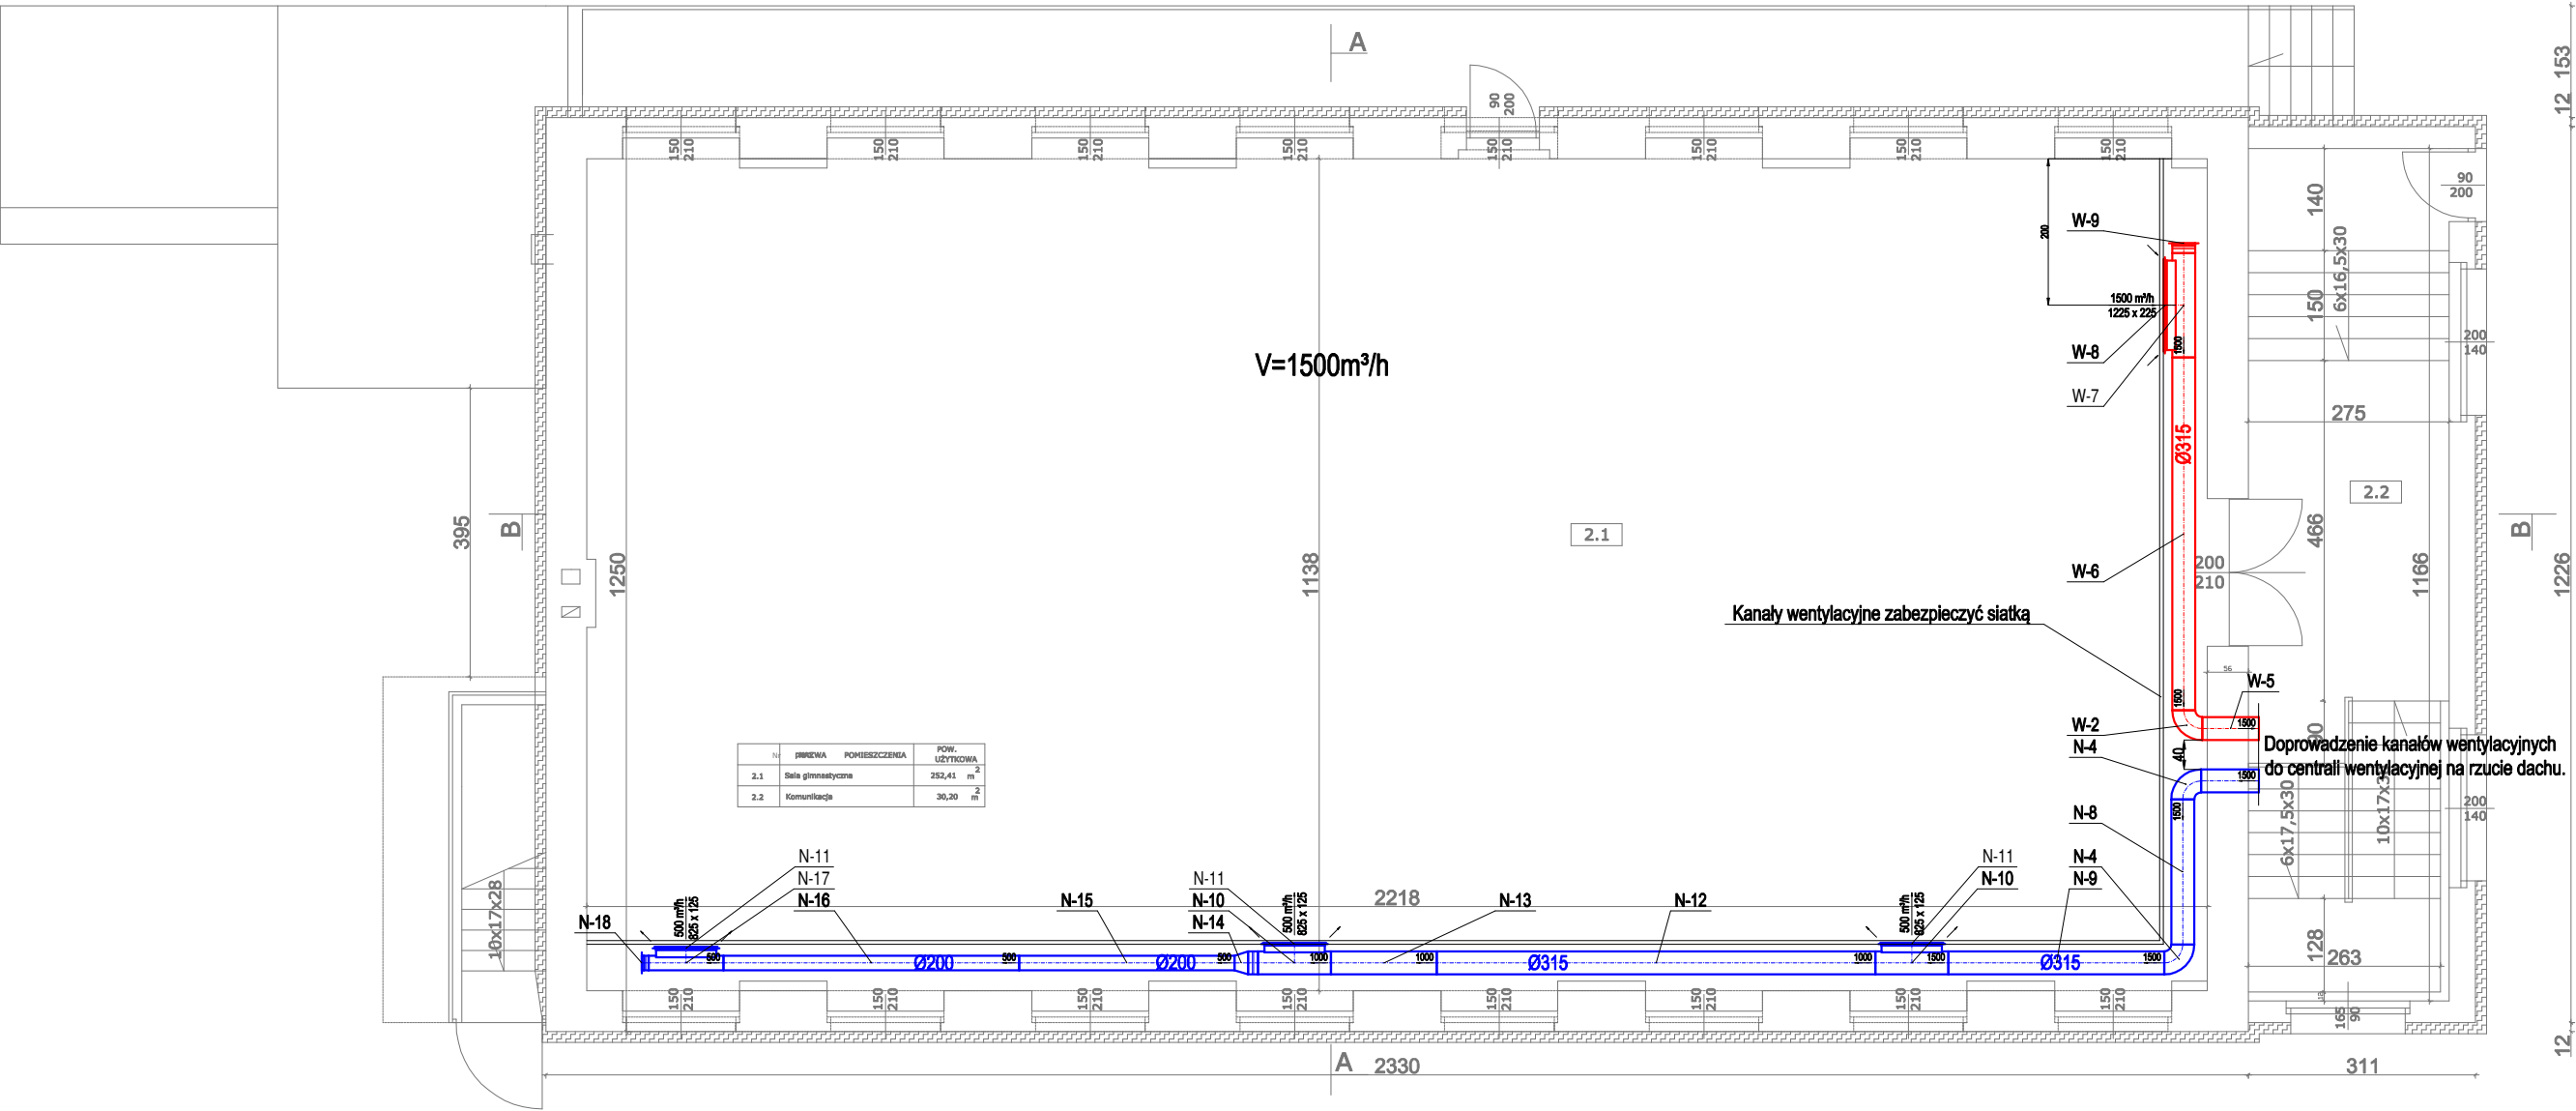

LEGENDA

- OCIEPLENIE ŚCIAN W GRUNCIE- 15 CM- lambda=0,034W/ mK ( w części ogrzewanej)
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ TERENU- 15 CM- lambda=0,032W/ mK

- OZNACZENIA:
- instalacja wentylacji nawiewnej
  - instalacja wentylacji wywiewnej

	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	07.2020r	
Podpis		
Nazwisko	mgr inż. <b>J.Piechowicz</b>	
Nr upraw.	444/02- specjalność instalacje i sieci sanitarne	Zastępuje rysunek:  Nr rysunku: <b>472/B-S03</b>
Format:	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie 47-100 Szymiszów ul. Szkolna 2	
A3	PROJEKT WYKONAWCZY	
Podziałka:	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W SZYMISZOWIE przy ul.Szkolnej 2 CZĘŚĆ INSTALACYJNA - Instalacja wentylacji. <b>RZUT PARTERU- WENTYLACJA</b>	
1:100		