

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	pow. podłogi [m <sup>2</sup> ]
0.05	KORYTARZ	7,35 m <sup>2</sup>
0.06	WC	5,26 m <sup>2</sup>
0.07	WC	6,09 m <sup>2</sup>
0.08	SALA LEKCYJNA	38,98 m <sup>2</sup>

#### UWAGI:

- Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
- Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym.
- Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie). Wymiary otworów zaleca się dostosować do oferty "typowej" wybranego producenta stolarki.
- Sposób wentylacji oraz ilość pustaków wentylacyjnych i przekroje kominów, dostosować do indywidualnych rozwiązań, zachowując normy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki.
- Elewacje - ostateczny sposób zdobienia elewacji wykonać wg uznania w porozumieniu z inwestorem (wizualizacje przedstawiają propozycję wykończenia). Opis wykonania poszczególnego wykończenia zawarto w opisie technicznym.
- Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisem technicznym oraz obliczeniami statycznymi.
- Wyrzutnia, czerpnia, centrala i rozdzielacze są zlokalizowane na strychu budynku

ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA - MZ2	
wykończeniezew.: tynk cementowo wapienny	1,0
mur pruski: belki 12x12cm lub imitacja drewna / pustak ceramiczny 24cm	25,0
ociepleniezew.: EUROTHANE G	8,0
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,5

ŚCIANA WEWN. NOŚNA- MW1	
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,5
ściana: POROTHERM kl.15	25,0
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,5


ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA - MW2	
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,0
ściana: POROTHERM 11,5	12,0
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,0

MW2' - w przypadku łazienki przewiduje się wykończenie ceram. do h=2,2 m	
--	--

**MACHURA - PROJEKT**  
Biuro Architektury i Konstrukcji

#### WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT I PIĘTRA

Autor :	Andrzej Zbroja upr. nr 111/86/OP	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Alfred Matuszek upr. nr 318/68	Podpis:	
Obiekt:	Przebudowa nieużytkowych pomieszczeń przedszkola	Stadium:	Inst. Sanit.
Adres:	47-100 Działkowice ul. Strzelecka 1, dz. nr 273, obręb ewiden. nr 0018, jedn. ewiden. Działkowice	Data:	12.11.2019
Skala:	1:50	Numer rysunku:	IS-8

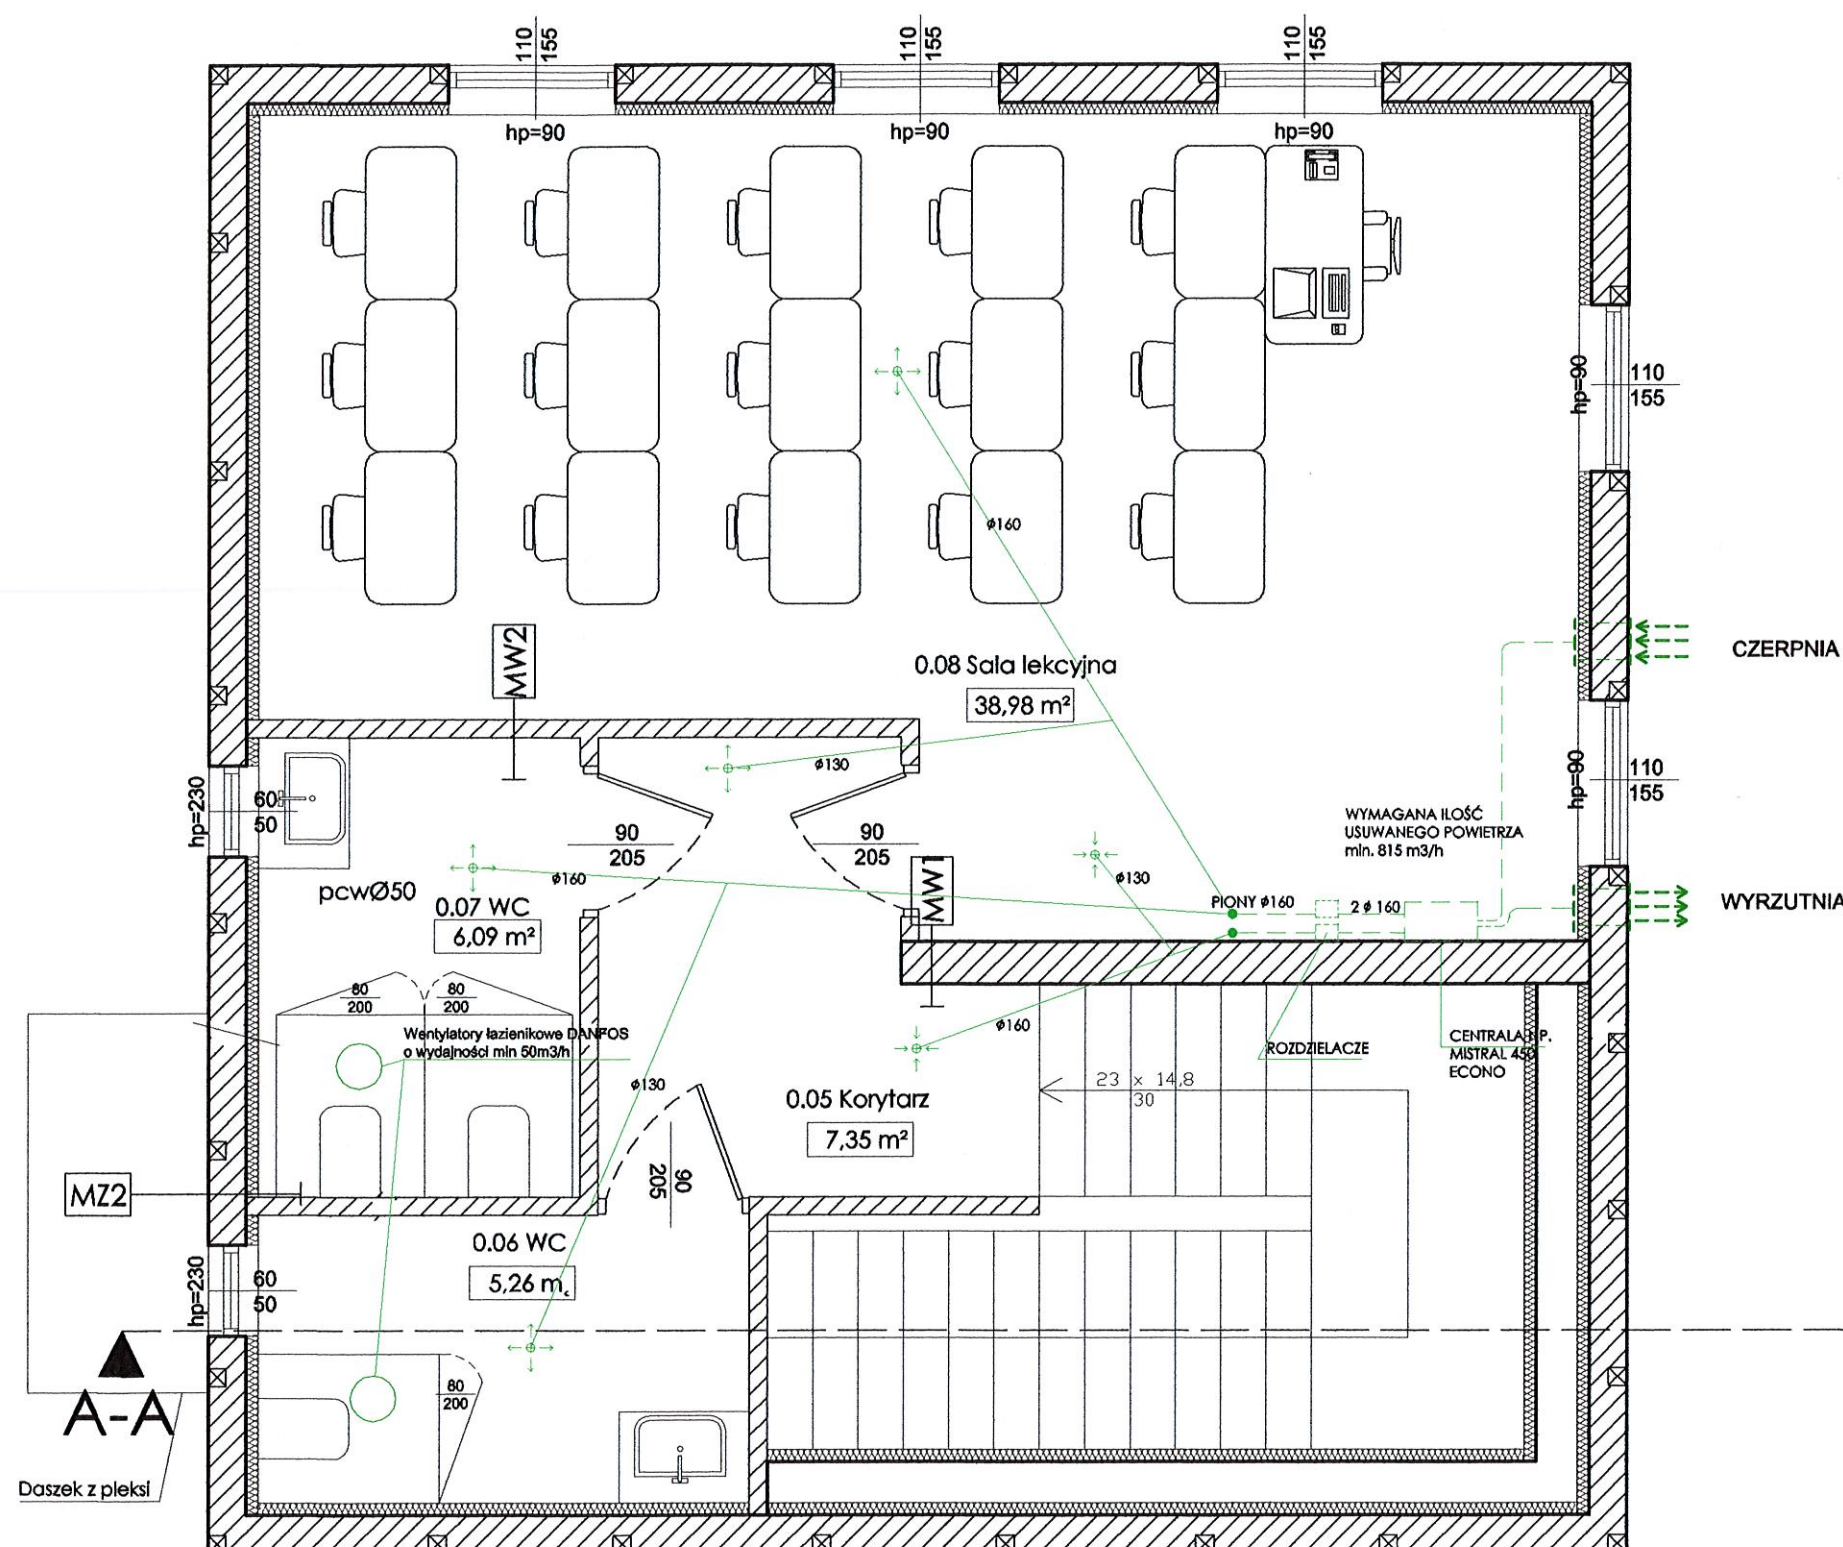

## RZUT I PIĘTRA REKUPERACJA

skala 1:50

#### LEGENDA :

	Przegroda istniejąca
	Przegroda do rozbiórki
	Przegroda projektowana